



TIM[®]



РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ

Артикул: BL-2804B BL2805B
BL-2806B BL-2807B



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение и область применения


Редуктор давления применяется в качестве регулирующей арматуры для промышленного и бытового использования на трубопроводах систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, подачи нефтепродуктов, дизтоплива, сжатого воздуха и других газов и жидкостей, не агрессивных к материалам задвижки, в пределах допустимых значений температуры и давления, указанных в разделе

2. Технические характеристики

Таблица 1


№	характеристика	значение	примечание
1	пропускная способность м3/час	0,9-13,2- оптимум	0- 40 -максимум
2	ремонтпригодность	ремонтпригоден	замена деталей не предусмотрена
3	диапазон диаметров условного прохода	ДУ 15 - ДУ 75	
4	диапазон присоединительных резьб	от 1/2 " до 3"	внутренняя резьба
5	рабочее давление на входе(бар)	до 25	
6	рабочее давление на выходе(бар)	От 0,5 до 6	регулируется
7	заводская регулировка (бар)	3	
8	гнездо для манометра аксиальное	1/4" ВР	с двух сторон
9	диапазон рабочих температур, °с	0 +110	для дизтоплива до 60°С

График падения давления (бар) в зависимости от пропускной способности(л/мин.):

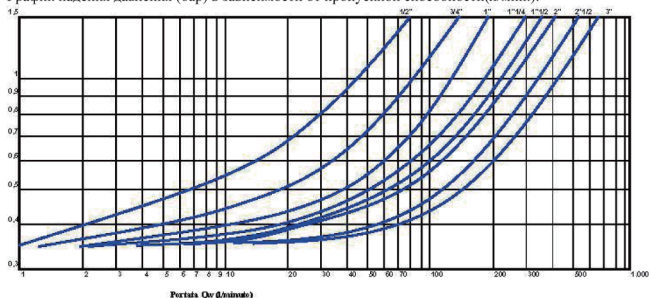

2. Устройство (см. также п.5)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

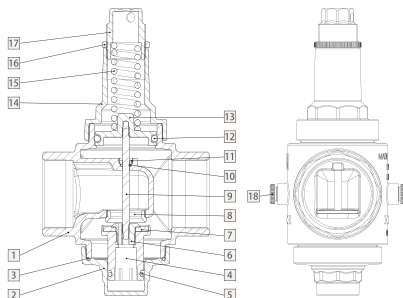

3. Принцип регулировки

При вращении стержнем или тонкой отвёрткой регулировочной головки 17 по часовой стрелке происходит сжатие стальной регулировочной пружины 15, латунная диафрагма 13 оказывает большее сопротивление потоку воды и клапан 4 увеличивает сечение прохода. При вращении регулировочной головки 17 против часовой стрелки происходит ослабление стальной регулировочной пружины 3, латунная диафрагма 13 оказывает меньшее сопротивление потоку воды и клапан 4 уменьшает сечение прохода.

5. Материалы основных деталей

Таблица 2

1	Корпус	Латунь никелированная CW617N
2	Нижняя заглушка	Латунь никелированная CW617N
3, 5, 10, 12	Уплотнительное кольцо	NBR
4	Затвор	Латунь CW614N
6	Шайба	Латунь CW614N
7	Плоская шайба	NBR
8	Седло	Нержавеющая сталь AISI 303
9	Стержень	Латунь CW614N
11	Стопорное кольцо	Латунь CW625N
13	Диафрагма	Латунь CW617N
14	Верхняя заглушка	Латунь никелированная CW617N
15	Пружина	EN 10270-1 DH
16	Гайка	Nylon
17	Регулятор	Латунь никелированная CW617N
18	Крышка	POM


6. Таблица размеров

Размер (")	½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3
L (мм)	77	85	89	125	130	138	148	177
H (мм)	120	150	160	220	220	250	256	285
DN (мм)	15	20	25	32	40	50	65	75
паковка	1	1	1	1	1	1	1	1
коробка	38	22	22	12	12	-	-	-

7. Указания по мерам безопасности

Редуктор в части требований безопасности труда соответствует ГОСТ 12.3.001-85 и ГОСТ.12.2.063-81, опасных и вредных производственных факторов не создаёт.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

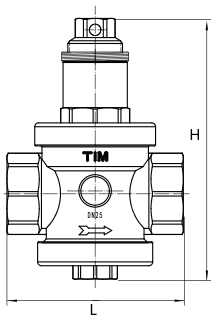

8. Указания по монтажу

Редуктор может устанавливаться в любом положении: вертикальном, горизонтальном, перевёрнутом или косом. Перед установкой необходимо удостовериться, чтобы направление потока, указанное стрелкой на корпусе редуктора, совпадало с направлением потока в системе. Если ниже редуктора устанавливается бойлер или котёл, то следует учесть следующее: нагрев воды бойлером увеличивает её объём и, соответственно, давление на участке трубопровода между редуктором и бойлером, что может дестабилизировать работу редуктора. Поэтому редуктор следует размещать на разумном расстоянии от бойлера или устанавливать между ними расширительный бак. Согласно ГОСТу 12.2.063-81 редуктор не должен испытывать от трубопровода нагрузок изгиба, сжатия, растяжения, кручения, перекосов, вибрации, несоосности патрубков, неравномерности затяжки крепежа. Если требуется, следует предусмотреть опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на редуктор от трубопровода.

Несоосность соединяемых труб должна быть не более 3 мм при длине до 1 м плюс 1 мм на каждый последующий метр (СниП 3.05.01 п.2.8).

Перед установкой редуктора трубопровод должен быть очищен от песка, стружки, грата, окалины и ржавчины. В случае использования редуктора в системах по перемещению носителя с высоким содержанием механических примесей, установка дополнительного фильтрующего оборудования на входе является обязательным. Редуктор должен быть надёжно закреплён на трубопроводе, подтекание рабочей жидкости по резьбовой части не допускается. Для герметизации соединений в качестве уплотнительных материалов следует использовать льняные пряди. Можно использовать ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал). Допустимо использовать специальную полимеризующуюся смолу для монтажа редукторов до 2" включительно. Специального инструмента для монтажа и демонтажа редуктора на трубопровод не требуется. Во избежание деформации и повреждения изделия, а также нарушения технических характеристик задвиги, категорически запрещается использовать ненадлежащий инструмент и монтажное оборудование.

9. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Редуктор должен эксплуатироваться в пределах допустимых значений давления и температуры, указанных в разделе 2. Редукторы могут поставляться с заводской

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

настройкой на 3 бара. Если требуется изменить регулировку, то следует ослабить пластиковую контргайку и с помощью отвёртки повернуть головку.

Поворот по часовой стрелке увеличивает давление на выходе, поворот против часовой стрелки – уменьшает. Все регулировки должны производиться, когда все точки разбора воды закрыты. Редуктор не требует технического обслуживания, но при необходимости можно почистить внутренние камеры редуктора.

10. Условия хранения и транспортировки

Редукторы следует хранить в упаковке фабрики-производителя согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69

11. Возможные неисправности и способы их устранения

неисправность	причина	способ устранения
подтекание из-под резьбового соединения	некачественная герметизация соединения	разобрав соединение, заменить уплотнение
Превышение давления на выходе редуктора	Неисправность манометра	Заменить манометр
Превышение давления на выходе редуктора	Давление на входе меньше или равно давлению настройки	В системе не нужен редуктор
Превышение давления на выходе редуктора	Негерметичное устройство бай-пасса	Исследовать и заменить устройство бай-пасса
Повышение объёма воды на выходе редуктора	Нагрев воды бойлером	Поместить между редуктором и бойлером расширительный бак,
Повышение объёма воды на выходе редуктора	Испорченный смеситель	Заменить смеситель или картридж

9. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 1 года с момента продажи при условии соблюдения потребителем требований по монтажу, эксплуатации, транспортировке и хранению изделия, изложенных в настоящем паспорте.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине фабрики – изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил, изложенных в настоящем Паспорте.

По факту выхода из строя изделия обязательно оформляется претензия с приложением акта от покупателя (в произвольной форме), которая рассматривается предприятием-изготовителем в 2-х недельный срок с момента обращения. В случае, если установлена вина предприятия-изготовителя, последний производит замену бракованного изделия бесплатно и за свой счет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Редуктор давления латунный

№	арти кул	Количество (шт)							
		1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
1									

Дата продажи _____

Продавец _____

штамп или печать

торгующей организации

Гарантийный срок - 1 год со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем требований к монтажу и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывает:
 - наименование организации или покупателя
 - фактический адрес покупателя и телефон для контакта
 - краткое описание параметров системы, где использовалось изделие
 - краткое описание дефекта
2. Документ, свидетельствующий о покупке изделия (накладная)
3. Акт гидравлического испытания системы
4. Настоящий гарантийный талон

Отметка о возврате или обмене товара: _____

Дата: « ____ » _____ 200 ____ г.